


# Power Mate シリーズ ドライバ

1	システム構成.....	3
2	接続機器の選択.....	7
3	通信設定例.....	8
4	設定項目.....	11
5	結線図.....	15
6	使用可能デバイス.....	26
7	デバイスコードとアドレスコード.....	30
8	エラーメッセージ.....	31

## はじめに

本書は表示器と接続機器（対象 PLC）を接続する方法について説明します。

本書では接続方法を以下の順に説明します。

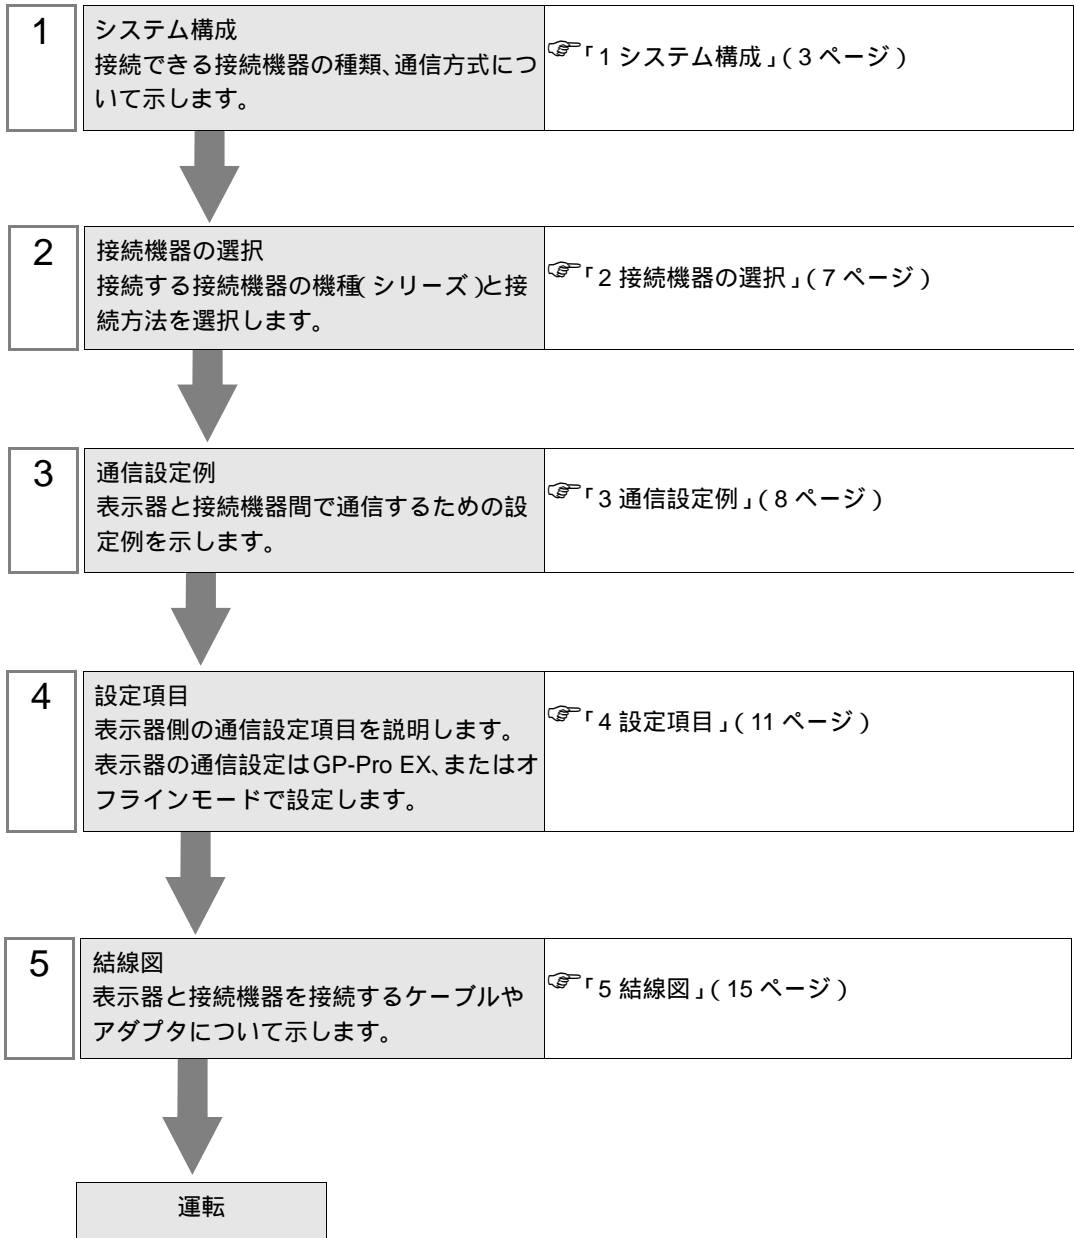

# 1 システム構成

ファナック（株）製接続機器と表示器を接続する場合のシステム構成を示します。

## 重要

- ファナック（株）に表示器と接続することを明確にオーダーしてください。

シリーズ	CPU	リンク I/F	通信方式	設定例	結線図
Fanuc Power Mate シリーズ	Power Mate- MODEL D	CPU ユニット上の シリアルポート <sup>1</sup>	RS422/485 (4 線式)	設定例 1 (8 ページ)	結線図 1 (15 ページ)
Fanuc Power Mate i シリーズ	Power Mate i-MODEL D  Power Mate i-MODEL H	CPU ユニット上の シリアルポート <sup>1</sup>	RS422/485 (4 線式)	設定例 1 (8 ページ)	結線図 4 (22 ページ)
Fanuc シリーズ <sup>2</sup>	16-Model C	CPU ユニット上の シリアルポート <sup>2 1</sup>	RS232C	設定例 2 (9 ページ)	結線図 2 (19 ページ)
	16-Model C 18-Model C 16i-Model A 16i-Model B 18i-Model A 18i-Model B 21i-Model A 21i-Model B 30i-Model A 31i-Model A 32i-Model A	CPU ユニット上の シリアルポート <sup>2 1</sup>	RS232C	設定例 2 (9 ページ)	結線図 3 (20 ページ)


- 1 接続に使用するシリアルポートは CPU によって異なります。使用できるシリアルポートは以下のようになります。

CPU	使用するポート
PowerMate-MODEL D	JD14
16-Model C	JD5B
18-Model C 16i-Model A 16i-Model B 18i-Model A 18i-Model B 21i-Model A 21i-Model B	JD36B
30i-Model A 31i-Model A 32i-Model A	JD36A または JD54
i-Model D i-Model H	JD40

- 2 CNC 側の LCD 上のタッチパネル機能は表示器と同時に使用できません。

## 接続構成

- 1:1 接続

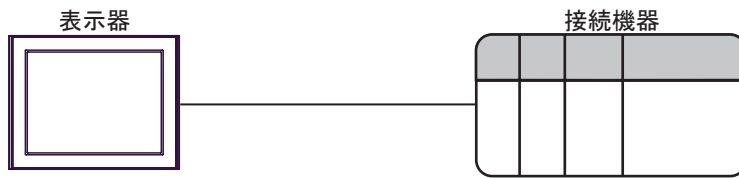

## IPC の COM ポートについて

接続機器と IPC を接続する場合、使用できる COM ポートはシリーズと通信方式によって異なります。詳細は IPC のマニュアルを参照してください。

## 使用可能ポート

シリーズ	使用可能ポート		
	RS-232C	RS-422/485(4 線式)	RS-422/485(2 線式)
PS-2000B	COM1 <sup>1</sup> 、COM2、 COM3 <sup>1</sup> 、COM4	-	-
PS-3450A、PS-3451A、 PS3000-BA、PS3001-BD	COM1、COM2 <sup>1 2</sup>	COM2 <sup>1 2</sup>	COM2 <sup>1 2</sup>
PS-3650A(T41 機種)、 PS-3651A(T41 機種)	COM1 <sup>1</sup>	-	-
PS-3650A(T42 機種)、 PS-3651A(T42 機種)	COM1 <sup>1 2</sup> 、COM2	COM1 <sup>1 2</sup>	COM1 <sup>1 2</sup>
PS-3700A (Pentium®4-M) PS-3710A	COM1 <sup>1</sup> 、COM2 <sup>1</sup> 、 COM3 <sup>2</sup> 、COM4	COM3 <sup>2</sup>	COM3 <sup>2</sup>
PS-3711A	COM1 <sup>1</sup> 、COM2 <sup>2</sup>	COM2 <sup>2</sup>	COM2 <sup>2</sup>
PS4000 <sup>3</sup>	COM1、COM2	-	-
PL3000	COM1 <sup>1 2</sup> 、 COM2 <sup>1</sup> 、COM3、 COM4	COM1 <sup>1 2</sup>	COM1 <sup>1 2</sup>

- 1 RI/5V を切替えることができます。IPC の切替えスイッチで切替えてください。
- 2 通信方式をディップスイッチで設定する必要があります。使用する通信方式に合わせて、以下のように設定してください。
- 3 拡張スロットに搭載した COM ポートと接続機器を通信させる場合、通信方式は RS-232C のみサポートします。ただし、COM ポートの仕様上、ER(DTR/CTS) 制御はできません。接続機器との接続には自作ケーブルを使用し、ピン番号 1、4、6、9 には何も接続しないでください。ピン配列は IPC のマニュアルを参照してください。

## ディップスイッチの設定：RS-232C

ディップスイッチ	設定値	設定内容
1	OFF <sup>1</sup>	予約 (常時 OFF)
2	OFF	通信方式：RS-232C
3	OFF	
4	OFF	SD(TXD) の出力モード：常に出力
5	OFF	SD(TXD) への終端抵抗挿入 (220Ω)：なし
6	OFF	RD(RXD) への終端抵抗挿入 (220Ω)：なし
7	OFF	SDA(TXA) と RDA(RXA) の短絡：しない
8	OFF	SDB(TXB) と RDB(RXB) の短絡：しない
9	OFF	RS(RTS) 自動制御モード：無効
10	OFF	

- 1 PS-3450A、PS-3451A、PS3000-BA、PS3001-BD を使用する場合のみ設定値を ON にする必要があります。

## ディップスイッチの設定：RS-422/485（4線式）

ディップスイッチ	設定値	設定内容
1	OFF	予約（常時 OFF）
2	ON	通信方式：RS-422/485
3	ON	
4	OFF	SD(TXD) の出力モード：常に出力
5	OFF	SD(TXD) への終端抵抗挿入 (220Ω)：なし
6	OFF	RD(RXD) への終端抵抗挿入 (220Ω)：なし
7	OFF	SDA(TXA) と RDA(RXA) の短絡：しない
8	OFF	SDB(TXB) と RDB(RXB) の短絡：しない
9	OFF	RS(RTS) 自動制御モード：無効
10	OFF	

## ディップスイッチの設定：RS-422/485（2線式）

ディップスイッチ	設定値	設定内容
1	OFF	予約（常時 OFF）
2	ON	通信方式：RS-422/485
3	ON	
4	OFF	SD(TXD) の出力モード：常に出力
5	OFF	SD(TXD) への終端抵抗挿入 (220Ω)：なし
6	OFF	RD(RXD) への終端抵抗挿入 (220Ω)：なし
7	ON	SDA(TXA) と RDA(RXA) の短絡：する
8	ON	SDB(TXB) と RDB(RXB) の短絡：する
9	ON	RS(RTS) 自動制御モード：有効
10	ON	

## 2 接続機器の選択

表示器と接続する接続機器を選択します。



設定項目	設定内容
接続機器数	設定するシリーズ数を「1～4」で入力します。
メーカー	接続する接続機器のメーカーを選択します。「ファナック(株)」を選択します。
シリーズ	接続する接続機器の機種(シリーズ)と接続方法を選択します。「Power Mate シリーズ」を選択します。 「Power Mate シリーズ」で接続できる接続機器はシステム構成で確認してください。 ☞「1システム構成」(3ページ)
ポート	接続機器と接続する表示器のポートを選択します。
システムエリアを使用する	表示器のシステムデータエリアと接続機器のデバイス(メモリ)を同期させる場合にチェックします。同期させた場合、接続機器のラダープログラムで表示器の表示を切り替えたりウィンドウを表示させることができます。 参照: GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア(ダイレクトアクセス方式専用エリア)」 この設定は GP-Pro EX、または表示器のオフラインモードでも設定できます。 参照: GP-Pro EX リファレンスマニュアル「システム設定[本体設定]-[システムエリア設定]の設定ガイド」 参照: 保守/トラブル解決ガイド「本体設定-システムエリア設定」

### 3 通信設定例

(株) デジタルが推奨する表示器と接続機器の通信設定例を示します。

#### 3.1 設定例 1

##### GP-ProEX の設定

##### 通信設定

設定画面を表示するには、[プロジェクト]メニューの[システム設定]-[接続機器設定]をクリックします。

接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー: ファナック(株) シリーズ: Power Mateシリーズ ポート: COM1

文字列データモード: 1 [変更](#)

通信設定

通信方式:  RS232C  RS422/485(2線式)  RS422/485(4線式)

通信速度: 19200

データ長:  7  8

パリティ:  なし  偶数  奇数

ストップビット:  1  2

フロー制御:  なし  ER(DTR/CTS)  XON/XOFF

タイムアウト: 3 (sec)

リトライ: 2

送信ウェイト: 0 (ms)

RI / VCC:  RI  VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

初期設定

機器別設定

接続可能台数: 1台 [機器を追加](#)

No. 機器名 設定

1 PLC1 [間接機器追加](#)

##### 接続機器の設定

接続機器の通信設定は以下ようになっており、変更できません。

設定項目	設定値
通信方式	RS422/485(4線式)
通信速度	19200bps
データ長	8bits
パリティ	偶数
ストップビット	1bit
フロー制御	なし



## 3.2 設定例 2

### GP-ProEX の設定

#### 通信設定

設定画面を表示するには、[プロジェクト]メニューの[システム設定]-[接続機器設定]をクリックします。

接続機器1

概要 [接続機器変更](#)

メーカー  シリーズ  ポート

文字列データモード  [変更](#)

通信設定

通信方式  RS232C  RS422/485(2線式)  RS422/485(4線式)

通信速度

データ長  7  8

パリティ  なし  偶数  奇数

ストップビット  1  2

フロー制御  なし  ER(DTR/CTS)  XON/XOFF

タイムアウト  (sec)

リトライ

送信ウェイト  (ms)

RI / VCC  RI  VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cインソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

[初期設定](#)

機器別設定

接続可能台数 1台 [機器を追加](#)

No.	機器名	設定	間接機器追加
1	<input type="text" value="PLC1"/>	<input type="text"/>	<a href="#">+</a>

## 接続機器の設定

接続機器の表示部分でモニタされるパラメータを設定することで通信速度を設定します。  
その他の設定は固定値であり、変更できません。

設定項目	設定値
通信方式	RS232C
通信速度	パラメータで設定 (手順参照)
データ長	8bits
パリティ	偶数
ストップビット	1bit
フロー制御	なし

### 手順

ここでは 30i-Model A を例に通信速度の設定方法を説明します。

#### 1 パラメータ書込みを許可します。

接続機器操作盤の [OFFSET] キーを押し、[セッティング] を選択します。

パラメータ書込みを「0」(不可) から「1」(可) に変更し、[INPUT] キーを押します。

#### 2 表示器接続用のパラメータ設定を行います。

接続機器操作盤の [MDI] キーを押し、MDI モードへ移行します。

MDI モードで [SYSTEM] キーを押しパラメータ画面を表示します。

[次ページ] を押しパラメータ入力画面を表示します。

パラメータ No. に「3119」を入力し、3 ビット目 (3119.3) を 0 にします。

#### 3 通信速度を設定します。

パラメータ No.13101 の 1 ビット目 (13101.1) を 1 にした後、パラメータ No.123 に設定値を書込みます。

設定値 (Dec)	転送速度 (bps)
9	2400
10	4800
11	9600
12	19200

#### MEMO

- パラメータ No.13101 の 1 ビット目が 0 の場合、転送速度は 19200bps 固定です。  
19200bps で通信する場合、手順 3 は必要ありません。

#### 4 接続機器の電源を OFF し、再度電源を投入します。

## 4 設定項目

表示器の通信設定は GP-Pro EX、または表示器のオフラインモードで設定します。

各項目の設定は接続機器の設定と一致させる必要があります。

☞ 「3 通信設定例」(8 ページ)

### 4.1 GP-Pro EX での設定項目

#### 通信設定

設定画面を表示するには、[プロジェクト]メニューの[システム設定]-[接続機器設定]をクリックします。

接続機器1

概要 接続機器変更

メーカー  シリーズ  ポート

文字列データモード  [変更](#)

通信設定

通信方式  RS232C  RS422/485(2線式)  RS422/485(4線式)

通信速度

データ長  7  8

パリティ  なし  偶数  奇数

ストップビット  1  2

フロー制御  なし  ER(DTR/CTS)  XON/XOFF

タイムアウト  (sec)

リトライ

送信ウェイト  (ms)

RI / VCC  RI  VCC

RS232Cの場合、9番ピンをRI(入力)にするかVCC(5V電源供給)にするかを選択できます。デジタル製RS232Cアイソレーションユニットを使用する場合は、VCCを選択してください。

機器別設定

接続可能台数 1台 [機器を追加](#)

No. 機器名 設定

1 PLC1

設定項目	設定内容
通信方式	接続機器と通信する通信方式を選択します。
通信速度	接続機器と表示器間の通信速度を選択します。
データ長	データ長を表示します。
パリティ	パリティチェックの方法を選択します。
ストップビット	ストップビット長を選択します。
フロー制御	送受信データのオーバーフローを防ぐために行う通信制御方式を選択します。
タイムアウト	表示器が接続機器からの応答を待つ時間 (s) を「1 ~ 127」で入力します。
リトライ	接続機器からの応答がない場合に、表示器がコマンドを再送信する回数を「0 ~ 255」で入力します。
送信ウェイト	表示器がパケットを受信してから、次のコマンドを送信するまでの待機時間 (ms) を「0 ~ 255」で入力します。

設定項目	設定内容
RI/VCC	通信方式で RS232C を選択した場合に 9 番ピンの RI/VCC を切り替えます。IPC と接続する場合は IPC の切替スイッチで RI/5V を切り替える必要があります。詳細は IPC のマニュアルを参照してください。

**MEMO**

- 間接機器については GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。

参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「運転中に接続機器を切り替えたい (間接機器指定)」

## 4.2 オフラインモードでの設定項目

**MEMO**

- ・ オフラインモードへの入り方や操作方法は保守 / トラブル解決ガイドを参照してください。

参照 : 保守 / トラブル解決ガイド「オフラインモードについて」

- ・ オフラインモードは使用する表示器によって 1 画面に表示できる設定項目数が異なります。詳細はリファレンスマニュアルを参照してください。

## 通信設定

設定画面を表示するには、[ 周辺機器設定 ] から [ 接続機器設定 ] をタッチします。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチし、[ 機器設定 ] をタッチします。


通信設定	オプション			
Power Mate シリーズ		[COM1]	Page 1/1	
通信方式	RS232C			
通信速度	19200			
データ長	8			
パリティ	<input type="radio"/> なし <input checked="" type="radio"/> 偶数 <input type="radio"/> 奇数			
ストップビット	<input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2			
フロー制御	なし			
タイムアウト(s)		3	▼▲	
リトライ		2	▼▲	
送信ウェイト(ms)		0	▼▲	
		終了	戻る	2006/09/29 13:49:40

設定項目	設定内容
通信方式	接続機器と通信する通信方式を選択します。 <b>重要</b> 通信設定を行う場合、[ 通信方式 ] は表示器のシリアルインターフェースの仕様を確認し、正しく設定してください。 シリアルインターフェースが対応していない通信方式を選択した場合の動作は保証できません。 シリアルインターフェースの仕様については表示器のマニュアルを参照してください。
通信速度	接続機器と表示器間の通信速度を選択します。
データ長	データ長を表示します。
パリティ	パリティチェックの方法を選択します。
ストップビット	ストップビット長を選択します。
フロー制御	送受信データのオーバーフローを防ぐために行う通信制御方式を選択します。
タイムアウト	表示器が接続機器からの応答を待つ時間 (s) を「1 ~ 127」で入力します。

設定項目	設定内容
リトライ	接続機器からの応答がない場合に、表示器がコマンドを再送信する回数を「0 ~ 255」で入力します。
送信ウェイト	表示器がパケットを受信してから、次のコマンドを送信するまでの待機時間 (ms) を「0 ~ 255」で入力します。

## オプション

設定画面を表示するには、[周辺機器設定] から [接続機器設定] をタッチします。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチし、[オプション] をタッチします。

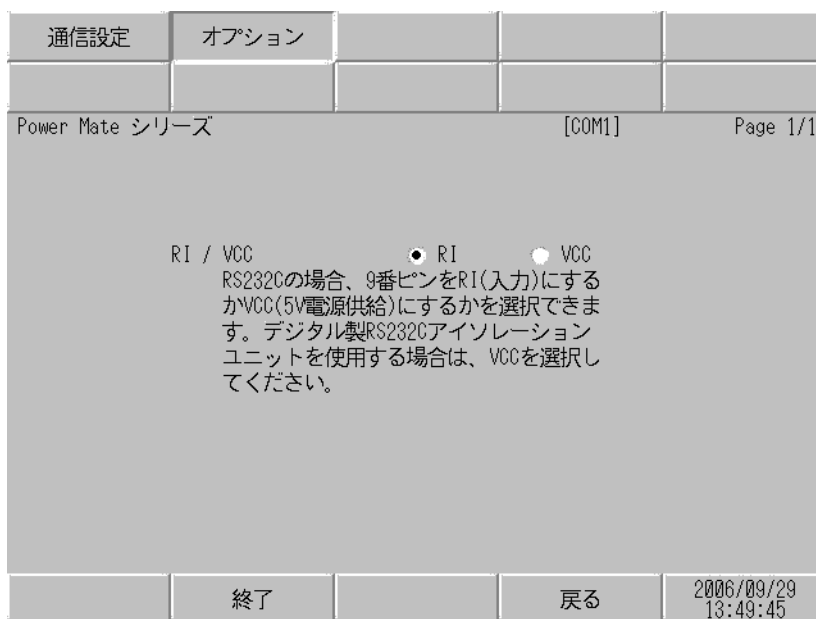

設定項目	設定内容
RI/VCC	通信方式で RS232C を選択した場合に 9 番ピンの RI/VCC を切り替えます。IPC と接続する場合は IPC の切替スイッチで RI/5V を切り替える必要があります。詳細は IPC のマニュアルを参照してください。

### MEMO

- GP-4100 シリーズ、GP-4\*0ITM および LT-4\*0ITM の場合、オフラインモードに [オプション] の設定はありません。

## 5 結線図

以下に示す結線図とファナック（株）が推奨する結線図が異なる場合がありますが、本書に示す結線図でも動作上問題ありません。

- 接続機器本体の FG 端子は D 種接地を行ってください。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。
- 表示器内部で SG と FG は接続されています。接続機器と SG を接続する場合は短絡ループが形成されないようにシステムを設計してください。
- ノイズなどの影響で通信が安定しない場合はアイソレーションユニットを接続してください。

結線図 1

表示器 (接続ポート)	ケーブル		備考
GP3000 <sup>1</sup> (COM1) AGP-3302B (COM2) GP-4*0ITM (COM1) ST <sup>2</sup> (COM2) LT3000 (COM1) IPC <sup>3</sup>	1A	(株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	4 5
	1B	自作ケーブル	
GP3000 <sup>6</sup> (COM2)	1C	(株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	
	1D	(株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + 自作ケーブル	
GP-4106 (COM1)	1E	自作ケーブル	
GP4000 <sup>7</sup> (COM2) GP-420IT (COM1)	1F	(株) デジタル製 RS-422 端子台変換アダプタ PFXZCBADTM1 <sup>8</sup> + 自作ケーブル	
	1B	自作ケーブル	

1 AGP-3302B を除く全 GP3000 機種


2 AST-3211A および AST-3302B を除く全 ST 機種

3 RS-422/485(4 線式) で通信できる COM ポートのみ使用できます。  
☞ IPC の COM ポートについて (5 ページ)

4 ケーブル長はファナックモーションコントローラのマニュアルで確認してください。


- 5 モーションコントローラ側の JD15 に終端ユニットを接続してください。終端ユニットは 100 Ω の抵抗で RDB、RDA をコネクタ内で接続したものです。

モーションコントローラ

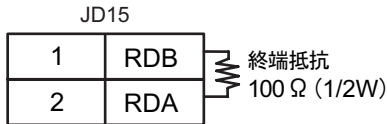


- 6 GP-3200 シリーズおよび AGP-3302B を除く全 GP3000 機種  
 7 GP-4100 シリーズ、GP-4\*01TM、GP-4201T および GP-4\*03T を除く全 GP4000 機種  
 8 RS-422 端子台変換アダプタの代わりにコネクタ端子台変換アダプタ (CA3-ADPTRM-01) を使用する  
 場合、1A の結線図を参照してください。

1A)

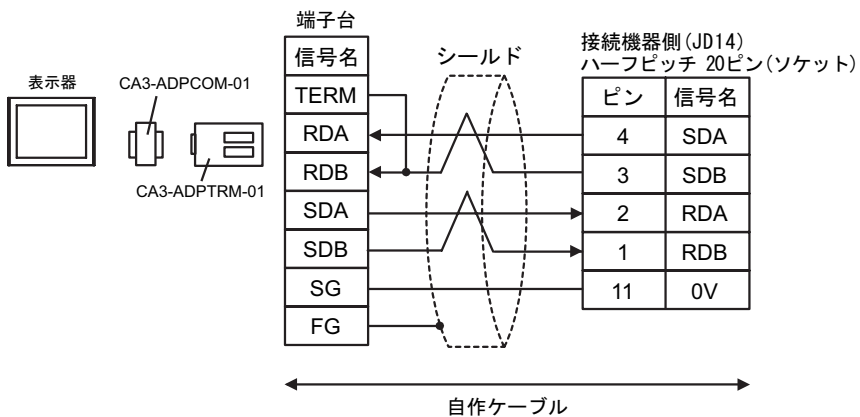


1B)

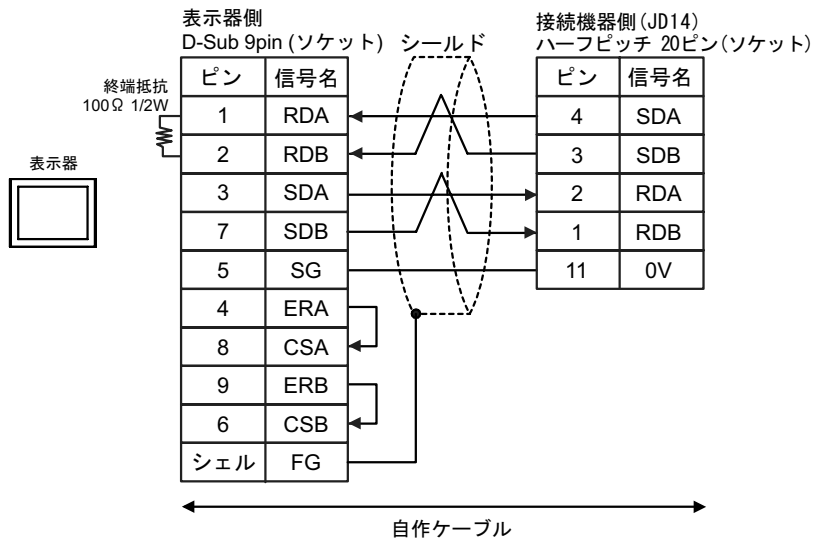





1C)

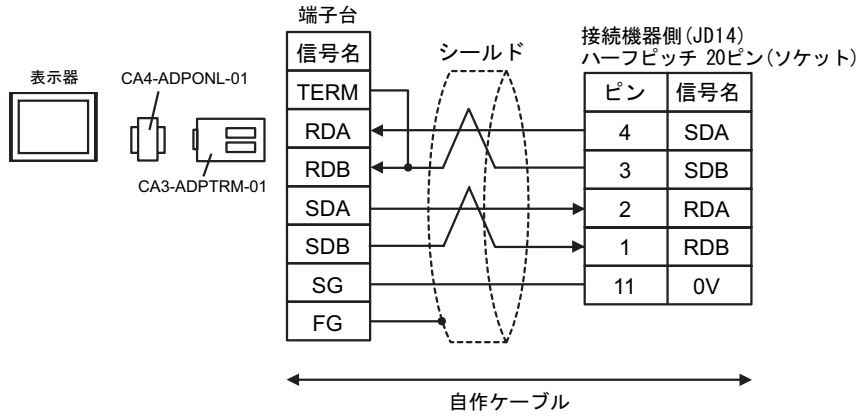

1D)

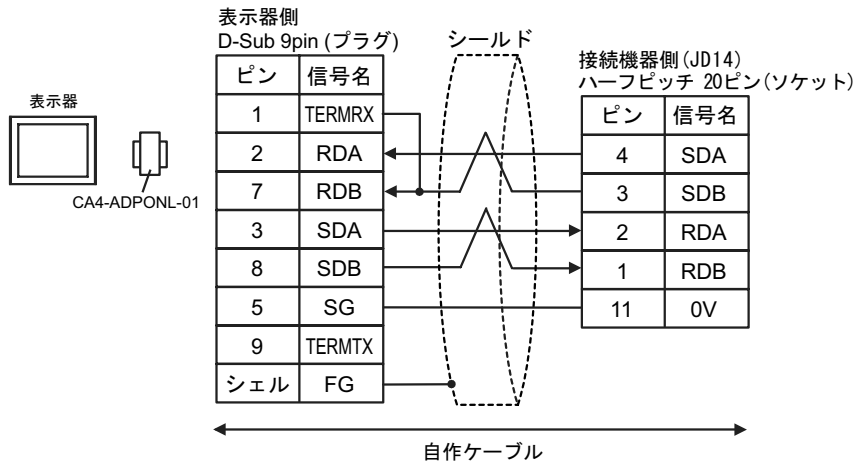


1E)

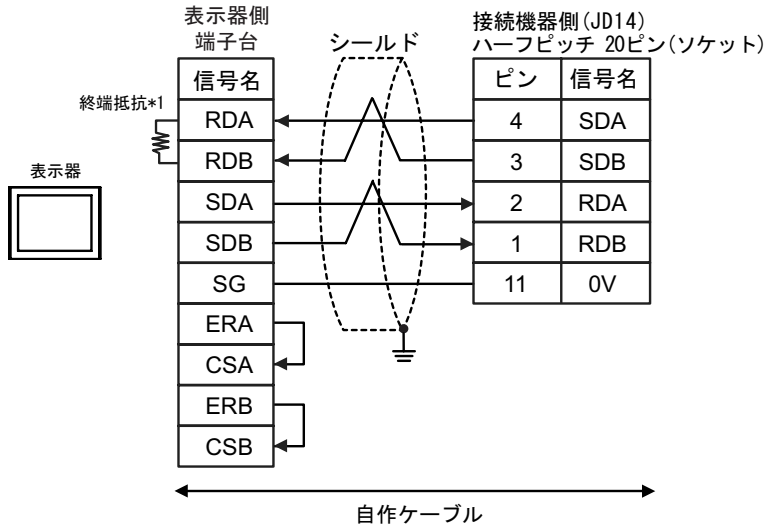

- \*1 表示器に内蔵している抵抗を終端抵抗として使用します。表示器背面のディップスイッチを以下のように設定してください。

ディップスイッチ	設定内容
1	OFF
2	OFF
3	ON
4	ON

1F)

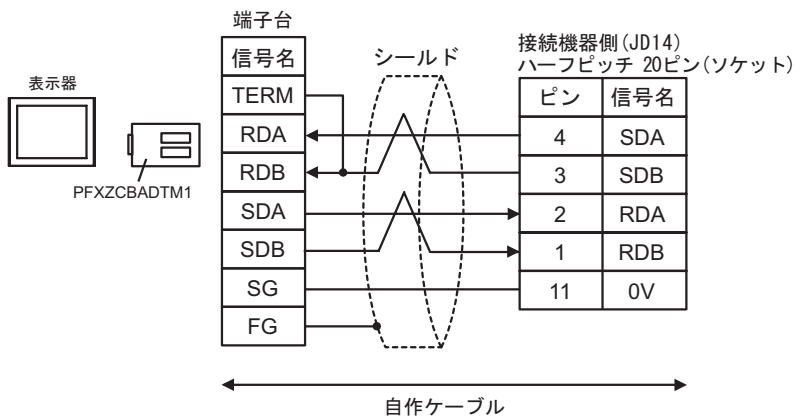


結線図 2


表示器 (接続ポート)	ケーブル	備考
GP3000 (COM1) GP4000 <sup>1</sup> (COM1) ST (COM1) LT3000 (COM1) IPC <sup>2</sup> PC/AT	自作ケーブル + ファナック (株) 製変換ケーブル A02B-0120-C19	ケーブル長は 15m 以内にしてください。
GP-4105 (COM1)	自作ケーブル + ファナック (株) 製変換ケーブル A02B-0120-C19	

- 1 GP-4100 シリーズおよび GP-4203T を除く全 GP4000 機種
- 2 RS-232C で通信できる COM ポートのみ使用できます。  
☞ IPC の COM ポートについて (5 ページ)

2A)

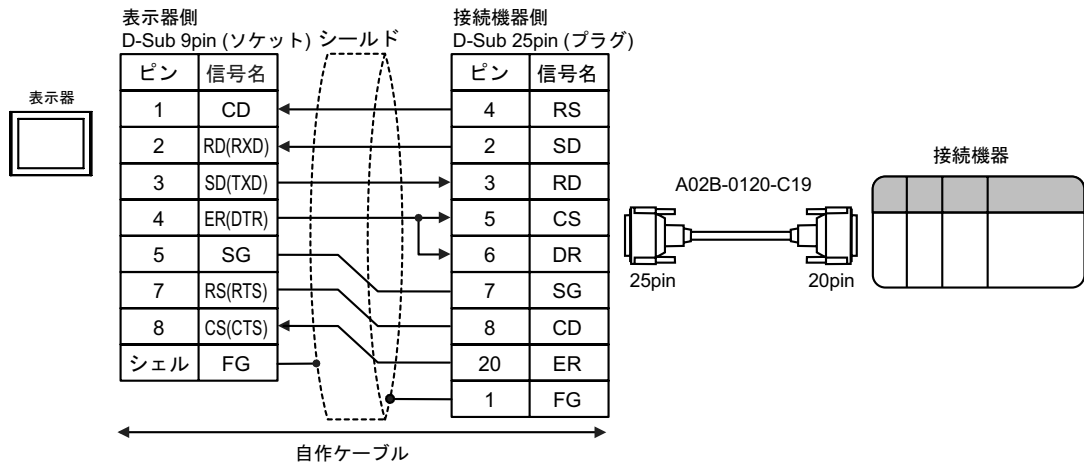

2B)

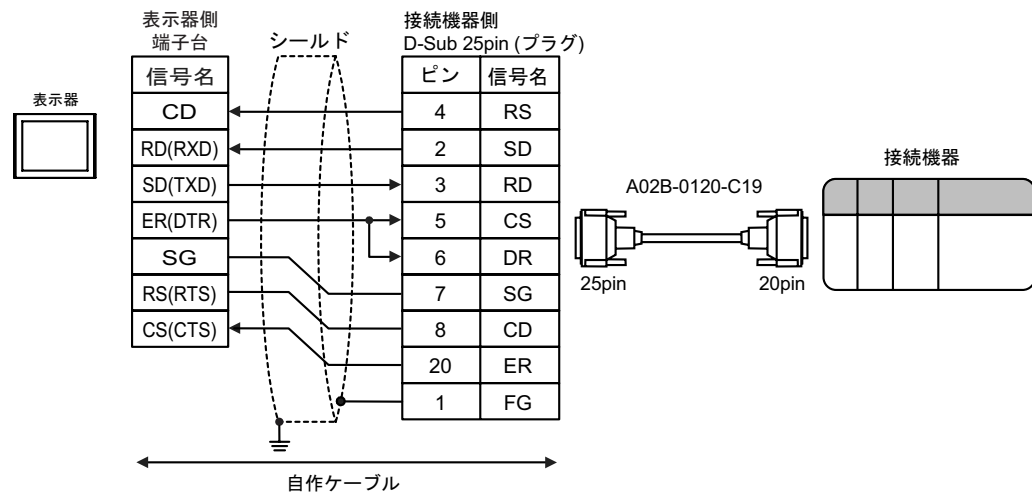


結線図 3

表示器 ( 接続ポート )	ケーブル		備考
GP3000 ( COM1 ) GP4000 <sup>1</sup> ( COM1 ) ST ( COM1 ) LT3000 ( COM1 ) IPC <sup>2</sup> PC/AT	3A	自作ケーブル	ケーブル長は 15m 以内にしてください。
GP-4105 ( COM1 )	3B	自作ケーブル	
LT-4*0ITM ( COM1 )	3C	( 株 ) デジタル製 RJ45 RS-232C ケーブル ( 5m ) PFXZLMCBRJR21	

- 1 GP-4100 シリーズおよび GP-4203T を除く全 GP4000 機種
- 2 RS-232C で通信できる COM ポートのみ使用できます。  
☞ IPC の COM ポートについて ( 5 ページ )


3A)

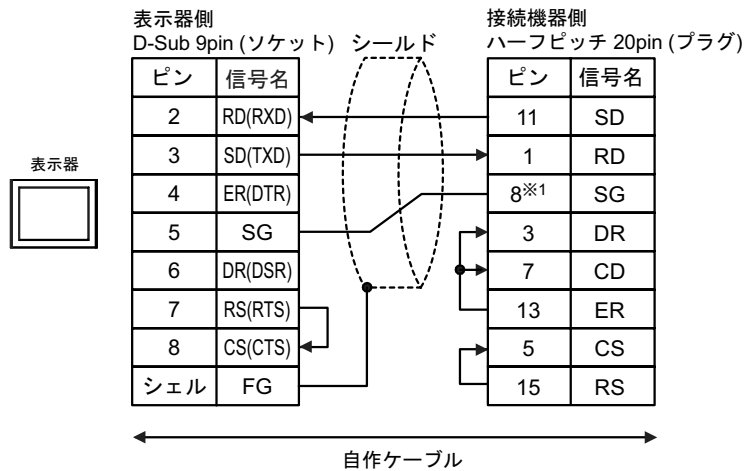

- 1 30i- Model A、31i- Model A、32i- Model A と接続する場合、使用するポートによって SG のピン番号が異なります。

使用ポート	SG のピン番号
JD36A	8
JD54	4


3B)

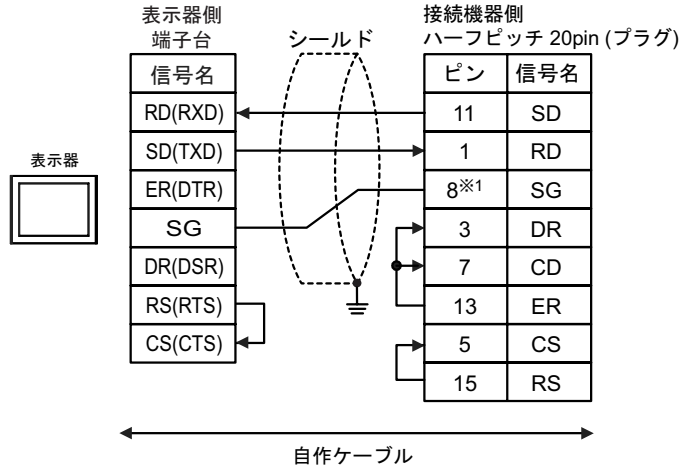

- 1 30i- Model A、31i- Model A、32i- Model A と接続する場合、使用するポートによって SG のピン番号が異なります。

使用ポート	SG のピン番号
JD36A	8
JD54	4

3C)

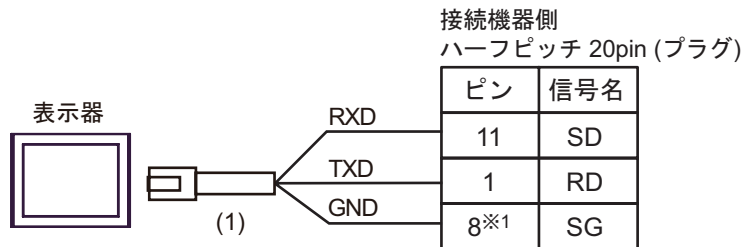

番号	名称	備考
(1)	(株) デジタル製 RJ45 RS-232C ケーブル (5m) PFXZLMCBJR21	

- 1 30i- Model A、31i- Model A、32i- Model A と接続する場合、使用するポートによって SG のピン番号が異なります。


使用ポート	SG のピン番号
JD36A	8
JD54	4

結線図 4

表示器 (接続ポート)	ケーブル		備考
GP3000 <sup>1</sup> (COM1) AGP-3302B (COM2) GP-4*01TM (COM1) ST <sup>2</sup> (COM2) LT3000 (COM1) IPC <sup>3</sup>	4A	(株) デジタル製 COM ポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	ケーブル長： 1200m 以内
	4B	自作ケーブル	
GP3000 <sup>4</sup> (COM2)	4C	(株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + (株) デジタル製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル	
	4D	(株) デジタル製オンラインアダプタ CA4-ADPONL-01 + 自作ケーブル	
GP-4106 (COM1)	4E	自作ケーブル	
GP4000 <sup>5</sup> (COM2) GP-420IT (COM1)	4F	(株) デジタル製 RS-422 端子台変換アダプタ PFXZCBADTM1 <sup>6</sup> + 自作ケーブル	
	4B	自作ケーブル	

1 AGP-3302B を除く全 GP3000 機種

2 AST-3211A および AST-3302B を除く全 ST 機種


3 RS-422/485(4線式) で通信できる COM ポートのみ使用できます。  
 IPC の COM ポートについて (5 ページ)

4 GP-3200 シリーズおよび AGP-3302B を除く全 GP3000 機種


5 GP-4100 シリーズ、GP-4\*01TM、GP-420IT および GP-4\*03T を除く全 GP4000 機種

6 RS-422 端子台変換アダプタの代わりにコネクタ端子台変換アダプタ (CA3-ADPTRM-01) を使用する  
 場合、4A の結線図を参照してください。


4A)

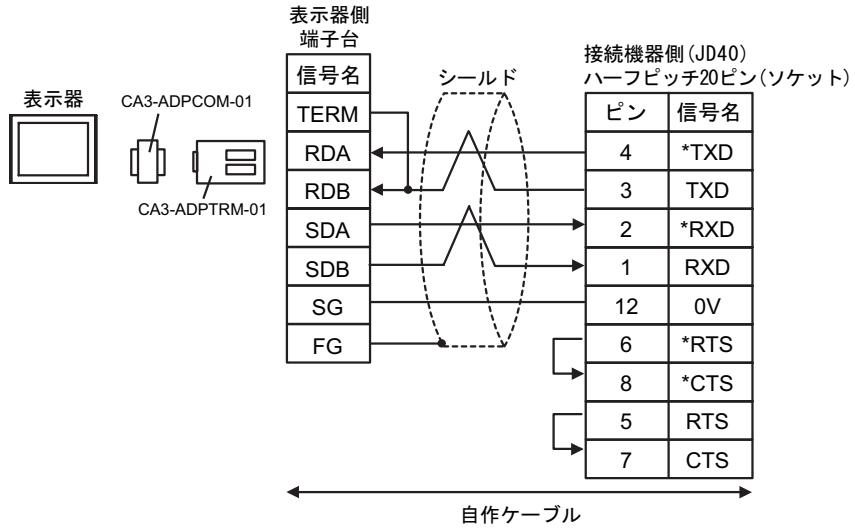


4B)

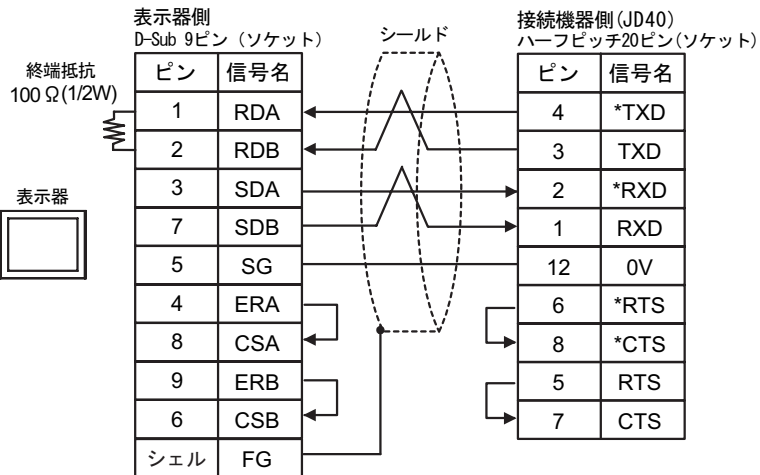

4C)

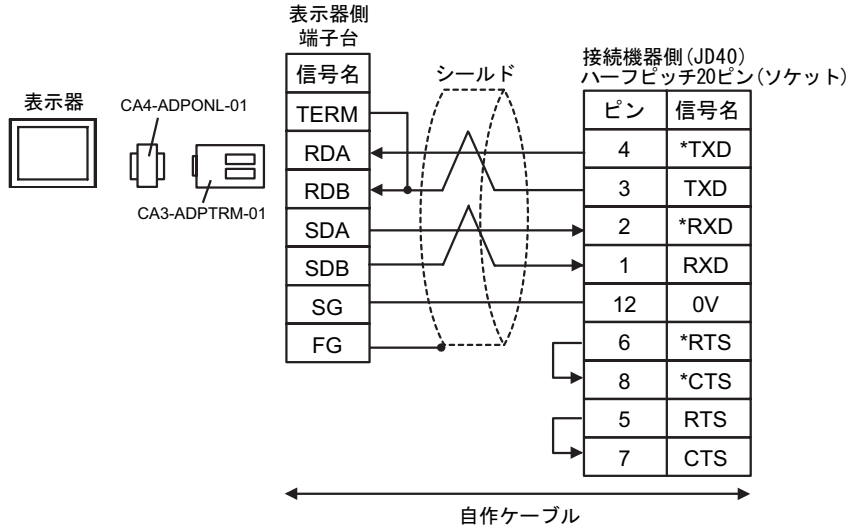


4D)

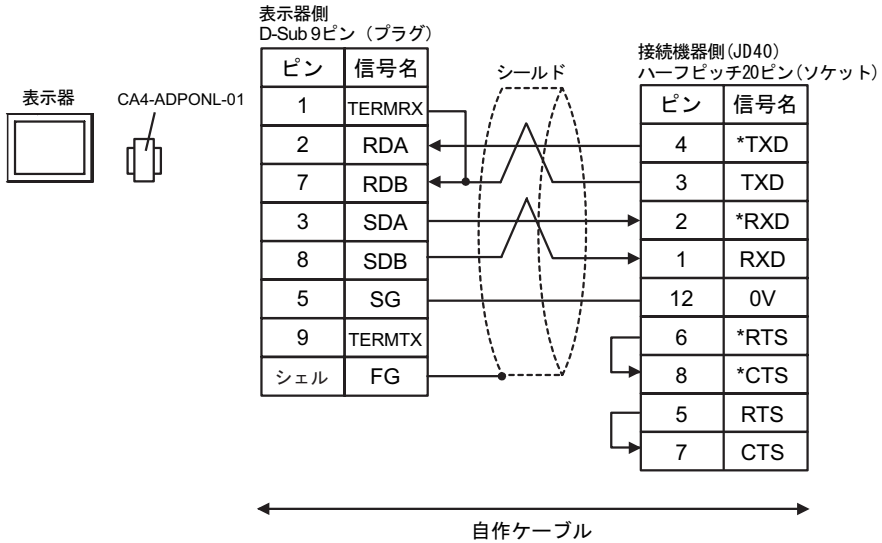




4E)

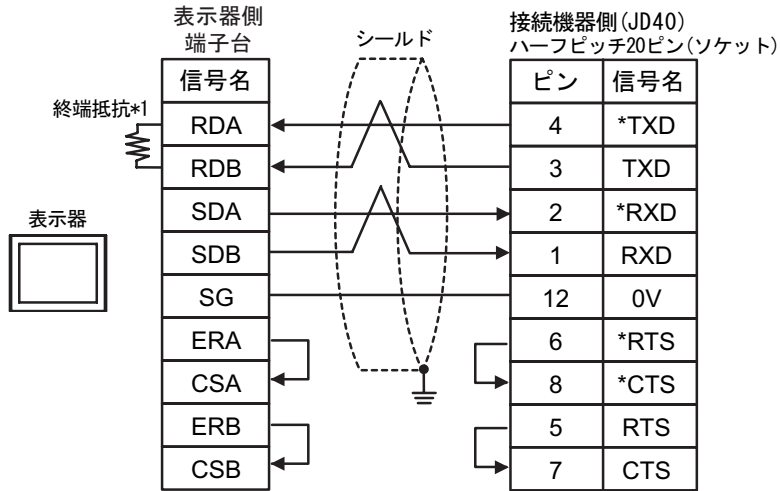

- \*1 表示器に内蔵している抵抗を終端抵抗として使用します。表示器背面のディップスイッチを以下のように設定してください。

ディップスイッチ	設定内容
1	OFF
2	OFF
3	ON
4	ON


4F)







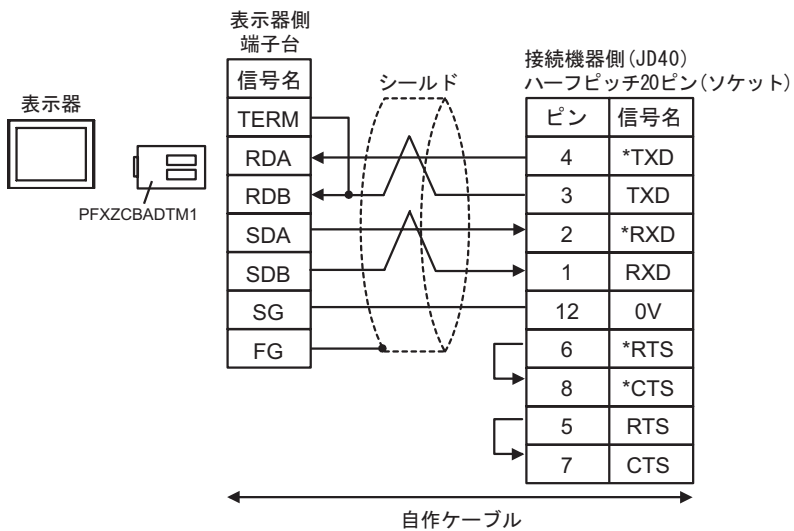


## 6 使用可能デバイス

使用可能なデバイスアドレスの範囲を下表に示します。ただし、実際にサポートされるデバイスの範囲は接続機器によって異なりますので、ご使用の接続機器のマニュアルで確認してください。

### 6.1 Fanuc Power Mate シリーズ

 はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32 bits	備考
入力リレー	X00000.0-X00127.7 X01000.0-X01063.7	X00000-X00126 X01000-X01062	[L/H]	
出力リレー	Y00000.0-Y00127.7 Y01000.0-Y01063.7	Y00000-Y00126 Y01000-Y01062		
内部リレー	R00000.0-R00999.7	R00000-R00998		
キーブリレー	K0000.0-K0019.7	K0000-K0018		
タイマ	-----	T0000-T0078		
カウンタ	-----	C0000-C0078		
データテーブル	-----	 D00000-D01858		  1


1 ビットアクセスに利用可能な最大のアドレスは D01859.7 です。

#### MEMO


- システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。







参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア (ダイレクトアクセス方式専用エリア)」

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

 「表記のルール」

## 6.2 Fanuc Power Mate i シリーズ

 はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32 bits	備考
入力リレー	X00000.0-X00127.7 X01000.0-X01003.7 X01020.0-X01051.7	X00000-X00126 X01000-X01002 X01020-X01050	<b>[L/H]</b>	
出力リレー	Y00000.0-Y00127.7 Y01000.0-Y01002.7 Y01020.0-Y01051.7	Y00000-Y00126 Y01000 Y01020-Y01050		
内部リレー	R00000.0-R02999.7 R09000.0-R09199.7	R00000-R02998 R09000-R09198		 <sup>1</sup>
キーブリレー	K0000.0-K0039.7 K0900.0-K0909.7	K0000-K0038 K0900-K0908		 <sup>2</sup>
タイマ	----	T0000-T0298		
カウンタ	----	C0000-C0198		
データテーブル	----	D00000-D07998		 <sup>3</sup>


- 1 ビットアドレス「R09000.0 ~ R09199.7」およびワードアドレス「R09000 ~ R09198」はシステムが管理する領域です。データを書込まないでください。
- 2 ビットアドレス「K0900.0 ~ K0909.7」およびワードアドレス「K0900 ~ K0908」はシステムが管理する領域です。データを書込まないでください。
- 3 ビットアクセスに利用可能な最大のアドレスは D07999.7 です。

**MEMO**

- システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。

参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア (ダイレクトアクセス方式専用エリア)」

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

 「表記のルール」

### 6.3 Fanuc シリーズ (16-Model C / 18-Model C / 16i-Model A / 16i-Model B / 18i-Model A / 18i-Model B / 21i-Model A / 21i-Model B)

     はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32 bits	備考
入力リレー	X00000.0-X00127.7 X00200.0-X00327.7 X00400.0-X00527.7 X00600.0-X00727.7 X01000.0-X01127.7	X00000-X00126 X00200-X00326 X00400-X00526 X00600-X00726 X01000-X01126	<b>L/H</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">÷ 2</span> <sup>1</sup>
出力リレー	Y00000.0-Y00127.7 Y00200.0-Y00327.7 Y00400.0-Y00527.7 Y00600.0-Y00727.7 Y01000.0-Y01127.7	Y00000-Y00126 Y00200-Y00326 Y00400-Y00526 Y00600-Y00726 Y01000-Y01126		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">÷ 2</span>
内部リレー	R00000.0-R07999.7	R00000-R07998		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">÷ 2</span>
キーブリー	K00000.0-K00099.7	K0000-K00098		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">÷ 2</span>
タイマ	-----	T0000-T0498		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">÷ 2</span>
カウンタ	-----	C0000-C0398 C5000-C5198		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">÷ 2</span>
データテーブル	-----	D00000-D09998		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">÷ 2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Bit 7</span> <sub>2</sub>

1 書込み不可。

2 ビットアクセスに利用可能な最大のアドレスは D09999.7 です。

#### MEMO


- システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。

参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア (ダイレクトアクセス方式専用エリア)」

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

 「表記のルール」

## 6.4 Fanuc シリーズ (30i-Model A / 31i-Model A / 32i-Model A)

 はシステムデータエリアに指定できます。

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	32 bits	備考
入力リレー	X00000.0-X00127.7 X00200.0-X00327.7 X00400.0-X00527.7 X00600.0-X00727.7 X01000.0-X01127.7	X00000-X00126 X00200-X00326 X00400-X00526 X00600-X00726 X01000-X01126	[L/H]	 <sup>1</sup>
出力リレー	Y00000.0-Y00127.7 Y00200.0-Y00327.7 Y00400.0-Y00527.7 Y00600.0-Y00727.7 Y01000.0-Y01127.7	Y00000-Y00126 Y00200-Y00326 Y00400-Y00526 Y00600-Y00726 Y01000-Y01126		
内部リレー	R00000.0-R07999.7	R00000-R07998		
キープリレー	K00000.0-K00099.7	K0000-K00098		
拡張リレー	E0000.0-E09999.7	E00000-E09998		
タイマ	-----	T0000-T0498		
カウンタ	-----	C0000-C0398 C5000-C5198		
データテーブル	-----	 D00000-D09998		  <sub>2</sub>

1 書込み不可。

2 ビットアクセスに利用可能な最大のアドレスは D09999.7 です。

**MEMO**

- システムデータエリアについては GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。

参照 : GP-Pro EX リファレンスマニュアル「LS エリア (ダイレクトアクセス方式専用エリア)」

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

 「表記のルール」

## 7 デバイスコードとアドレスコード

デバイスコードとアドレスコードはデータ表示器などのアドレスタイプで「デバイスタイプ&アドレス」を設定している場合に使用します。

デバイス	デバイス名	デバイスコード (HEX)	アドレスコード
入力リレー	X	0080	ワードアドレス / 2
出力リレー	Y	0081	ワードアドレス / 2
内部リレー	R	0082	ワードアドレス / 2
キーブリレー	K	0083	ワードアドレス / 2
拡張リレー	E	0089	ワードアドレス / 2
タイマ	T	0060	ワードアドレス / 2
カウンタ	C	0061	ワードアドレス / 2
データテーブル	D	0000	ワードアドレス / 2

## 8 エラーメッセージ

エラーメッセージは表示器の画面上に「番号:機器名:エラーメッセージ(エラー発生箇所)」のように表示されます。それぞれの内容は以下のとおりです。

項目	内容
番号	エラー番号
機器名	エラーが発生した接続機器の名称。接続機器名は GP-Pro EX で設定する接続機器の名称です。(初期値 [PLC1])
エラーメッセージ	発生したエラーに関するメッセージを表示します。
エラー発生箇所	<p>エラーが発生した接続機器の IP アドレスやデバイスアドレス、接続機器から受信したエラーコードを表示します。</p> <p><b>MEMO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IP アドレスは「IP アドレス (10 進数):MAC アドレス (16 進数)」のように表示されます。</li> <li>デバイスアドレスは「アドレス:デバイスアドレス」のように表示されます。</li> <li>受信エラーコードは「10 進数 [16 進数]」のように表示されます。</li> </ul>

エラーメッセージの表示例

「RHAA036:PLC1: 書き込み要求でエラー応答を受信しました (受信エラーコード:2[02H])」

**MEMO**

- 受信したエラーコードの詳細は、接続機器のマニュアルを参照してください。
- ドライバ共通のエラーメッセージについては「保守/トラブル解決ガイド」の「表示器で表示されるエラー」を参照してください。

接続機器特有のエラーメッセージ

メッセージ ID	エラーメッセージ	内容
RHxx128	(接続機器名): 読み出し要求でエラー応答を受信しました (Major: [16 進数], Minor: [16 進数])	エラーは装置読み取りコマンドにより応答しました。
RHxx129	(接続機器名): 書き込み要求でエラー応答を受信しました (Major: [16 進数], Minor: [16 進数])	エラーは装置書き込みコマンドにより応答しました。

